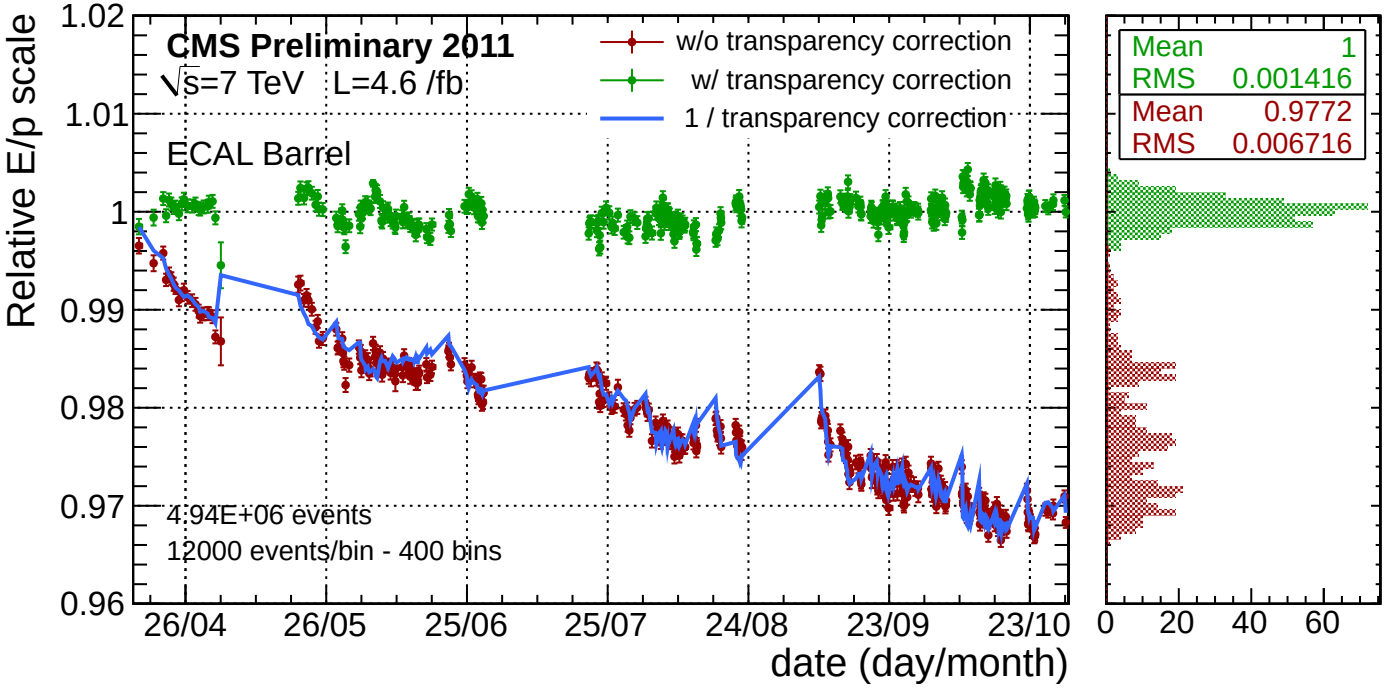
CMS Preliminary 2011
√s=7 TeV L=4.6 /fb
ECAL Barrel
w/o transparency correction
w/ transparency correction
1 / transparency correction
4.94E+06 events
12000 events/bin - 400 bins
Relative E/p scale
1.02
1.01
1
0.99
0.98
0.97
0.96
26/04
26/05
25/06
25/07
24/08
23/09
23/10
date (day/month)
Mean 1
RMS 0.001416
Mean 0.9772
RMS 0.006716
0
20
40
60