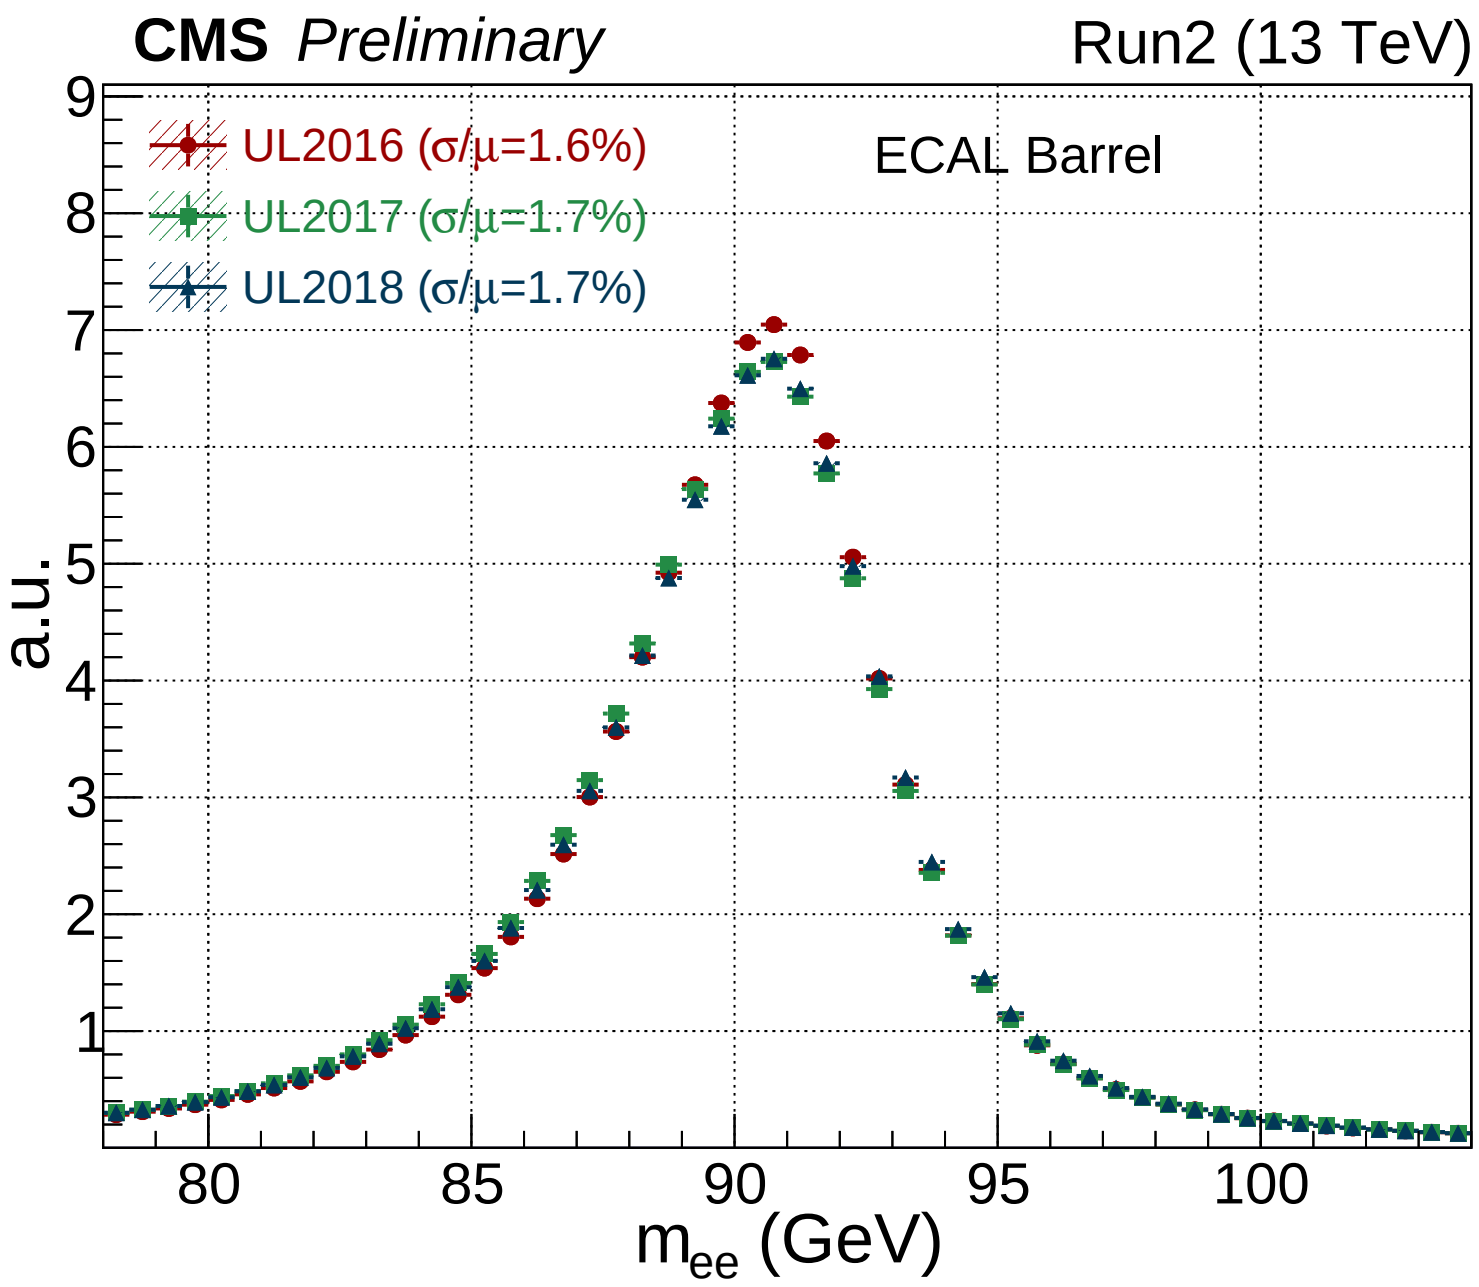
CMS Preliminary
Run2 (13 TeV)
ECAL Barrel
UL2016 (σ/μ=1.6%)
UL2017 (σ/μ=1.7%)
UL2018 (σ/μ=1.7%)
a.u.
m_{ee} (GeV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
80
85
90
95
100