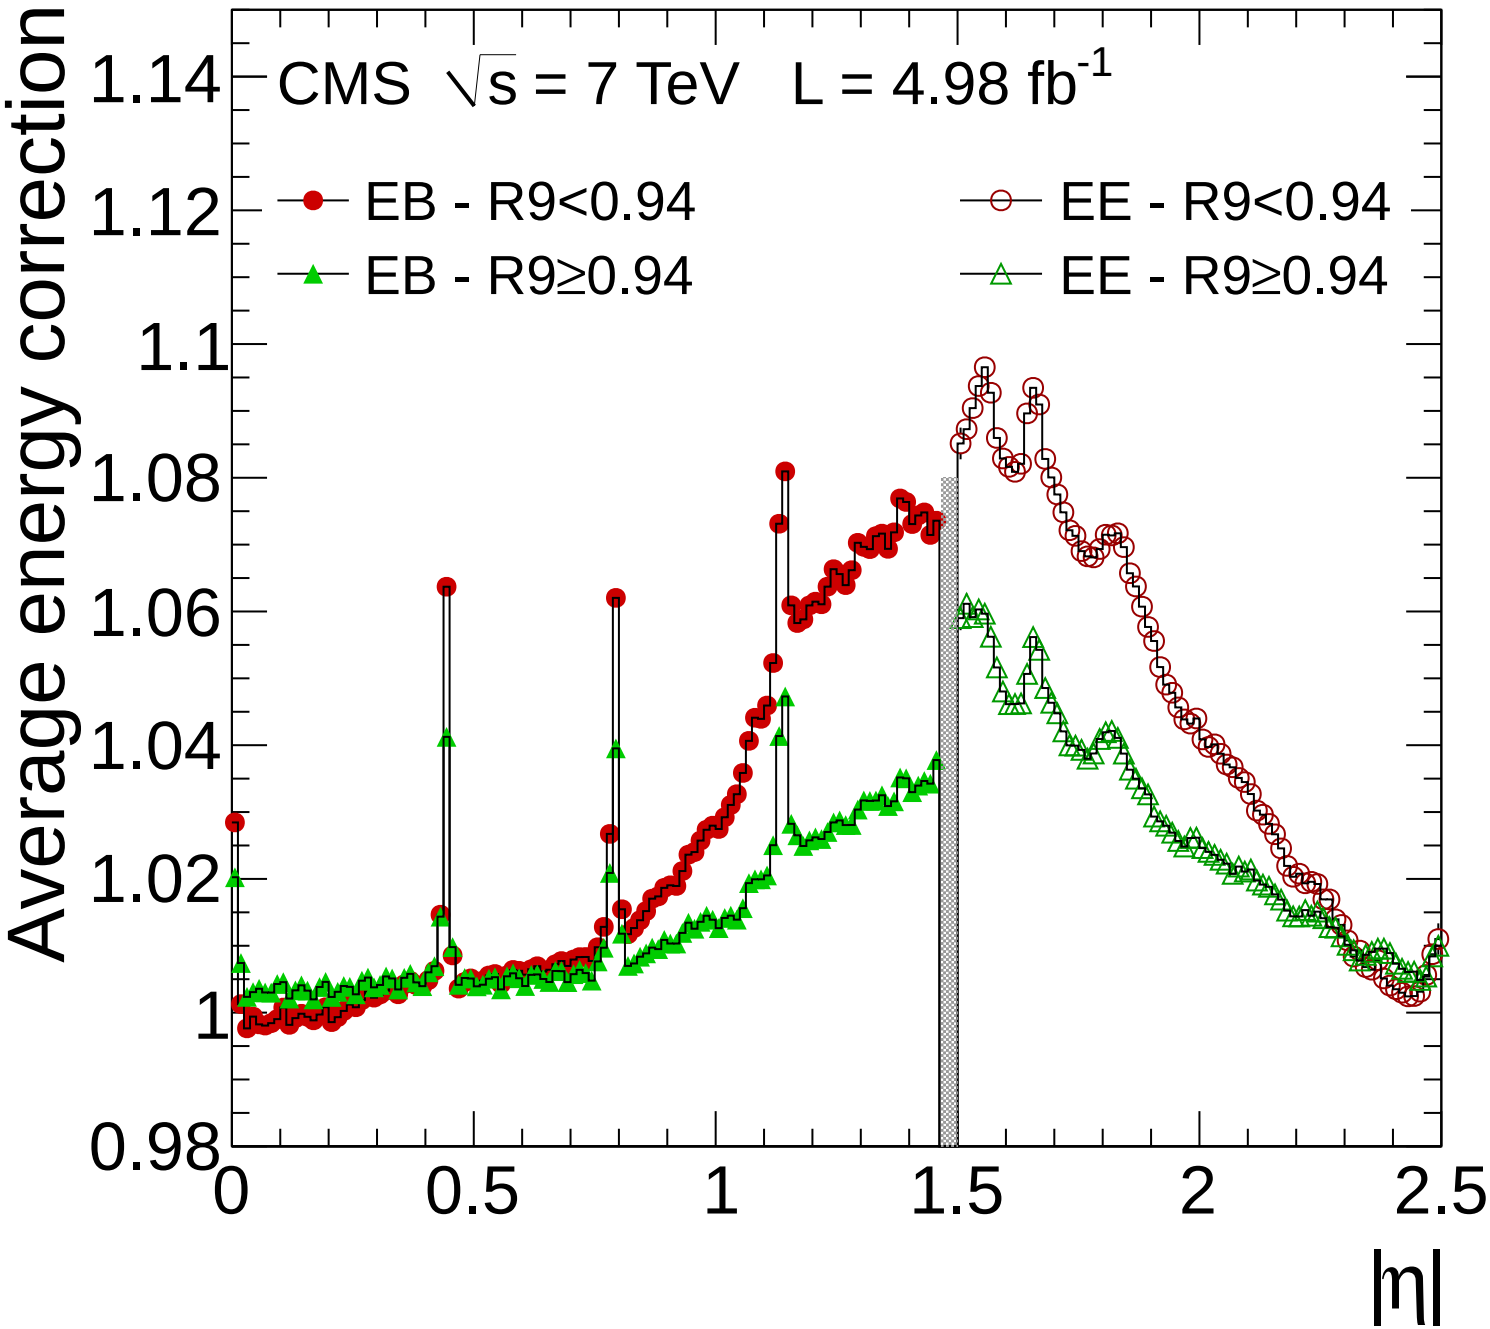
CMS √s = 7 TeV L = 4.98 fb-1
EB - R9<0.94
EB - R9≥0.94
EE - R9<0.94
EE - R9≥0.94
Average energy correction
|η|
1.14
1.12
1.1
1.08
1.06
1.04
1.02
1
0.98
0
0.5
1
1.5
2
2.5